


スレート小波用改修金具「ウォールタイトリスト」 取付要領書 添付別紙

【横方向の取付ピッチと取付位置】

①取付ピッチ635mm



②取付ピッチ318mm

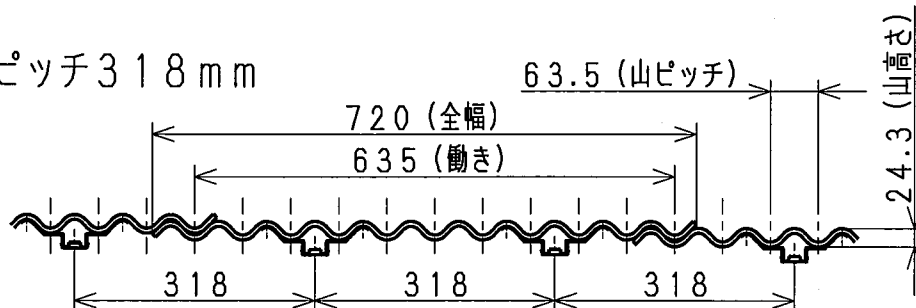

【建物立地条件と横方向の取付ピッチ】

地表面粗度区分Ⅰ

横胴縁間隔P 建物高さH	$P \leq 1.0 \text{ m}$	$1.0 \text{ m} < P \leq 1.5 \text{ m}$	$1.5 \text{ m} < P \leq 2.0 \text{ m}$
$H \leq 7 \text{ m}$	318mm	対応不可	対応不可
$7 \text{ m} < H$	対応不可	対応不可	対応不可

地表面粗度区分Ⅱ

横胴縁間隔P 建物高さH	$P \leq 1.0 \text{ m}$	$1.0 \text{ m} < P \leq 1.5 \text{ m}$	$1.5 \text{ m} < P \leq 2.0 \text{ m}$
$13 \text{ m} < H \leq 33 \text{ m}$	318mm	対応不可	対応不可
$33 \text{ m} < H$	対応不可	対応不可	対応不可

地表面粗度区分Ⅲ

横胴縁間隔P 建物高さH	$P \leq 1.0 \text{ m}$	$1.0 \text{ m} < P \leq 1.5 \text{ m}$	$1.5 \text{ m} < P \leq 2.0 \text{ m}$
$H \leq 13 \text{ m}$	635mm	318mm	318mm
$13 \text{ m} < H \leq 28 \text{ m}$	635mm	318mm	対応不可
$28 \text{ m} < H \leq 77 \text{ m}$	318mm	対応不可	対応不可
$77 \text{ m} < H$	対応不可	対応不可	対応不可